


MATERIAL: CAPA SUB BASE MIXTO < 2"
PROCEDENCIA: PLANTA DE ARIDOS Y AGREGADOS SERMISUD S.A. / RIO YAPACANI
FECHA: 26/05/2019

FRACCION GRUESA

TAMIZ		ESPECIFICACIONES	
ASTM	(mm.)	ASTM	
2"	50.80	100	100
1-1/2"	37.50		
1"	25.40		
3/4"	19.05		
1/2"	12.70		
3/8"	9.53	30	65
N° 4	4.75	25	55

FRACCION FINA

TAMIZ		ESPECIFICACIONES	
ASTM	(mm.)	ASTM	
N° 10	2.000	15	40
N° 40	0.420	8	20
N° 200	0.075	2	8

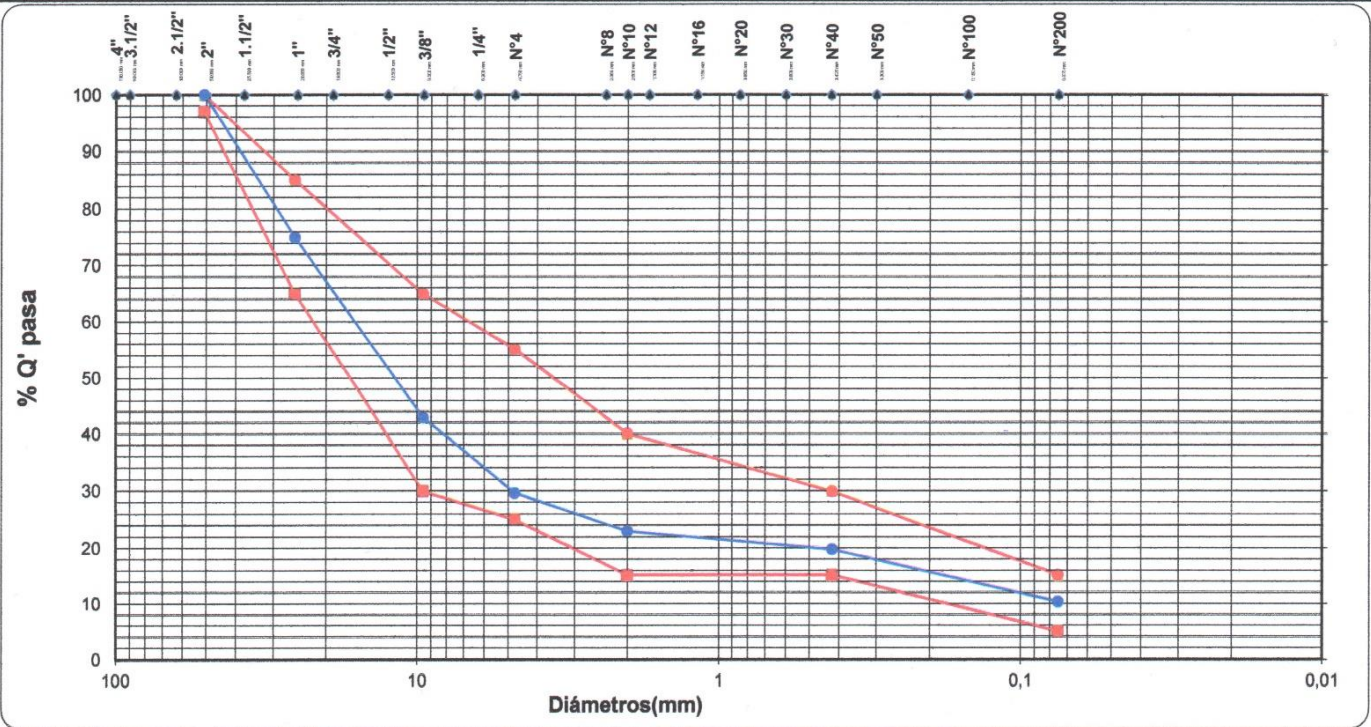

OBSERVACIONES

CLASIFICACION ASTM

EL MATERIAL ES ADECUADO SEGUN LAS ESPECIFICACIONES.
ASIMISMO SE OFRECE LA PRODUCCION DE CAPA SUB BASE MIXTO < 2"
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL CLIENTE.

A - 1 - a (0)

ING. LUIS MIGUEL VIDES

RESPONSABLE CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD

ING. ALVARO ALCARAZ

ENCARGADO DE PLANTA